

**PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
w STASZOWIE Spółka Gminy z o.o.**
ul. WOJSKA POLSKIEGO 3, 28-200 STASZÓW
tel. 15 864 26 41, fax: 15 864 26 43
e-mail: sekretariat@pgkim.pl
NIP 866-000-14-12, REGON 830251455
BDO 000012111
PEKAO S.A. 83 1240 2803 1111 0000 3290 1485
BS Staszów 19 9431 0005 2001 0000 0345 0001

Załącznik nr 2

WYMAGANIA TAKTYCZNO - TECHNICZNE

na zakup


„PIEC CENTRALNEGO OGRZEWANIA ”

STASZÓW

KWIECIEŃ 2022

Dane uzupełniające do przygotowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie zakupu PIECA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

PIEC

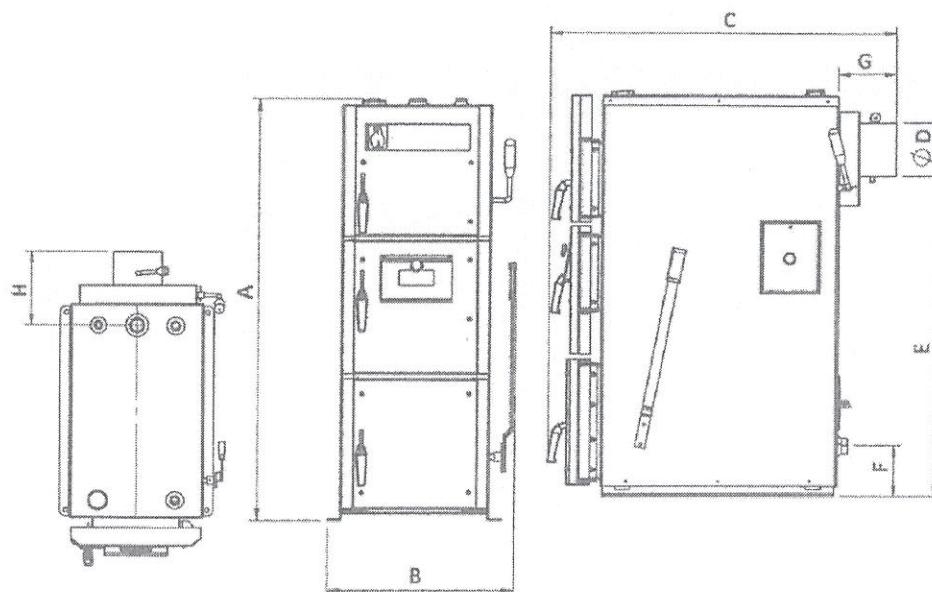

oznaczenie kotła	Wymiary kotła								
	j.m	A	B	C	D	E	F	G	E
	mm	1070	510	990	159	865	120	205	270

Wyszczególnienie	J.m.	Oznaczenie kotła		
znamionowa moc cieplna	kW	11		
maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze	[Mpa]	0,15		
temperatura spalin przy mocy znamionowej	°C	130-140		
zakres temperatur pracy	°C	60-80		
temperatura bezpieczeństwa	°C	85		
masa kompletnego kotła bez paliwa i wody	kg	278		
wymagany ciąg spalin	[Pa]	15-20		
minimalna wysokość komina	m	min. wysokość komina powinna zapewniać wymagany ciąg kominowy i każdorazowo powinna być określona w projekcie instalacji wyciągowej spalin.		
minimalny przekrój w świetle przewodu kominowego	m	0,16x0,16 lub średnica 0,16		
średnica czopucha	mm	159		
sprawność cieplna	%	88,8		
paliwo	polana drewna, zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012, tablica 7, paliwo typu A o wilgotności 12-20%, zawartość popiołu ≤ 1%, wartości opałowej < 17 MJ/kg			

Prezes Zarządu

 Grzegorz Orzechowski